


SCHEMA ROZVODU PLYNU

II. PATRO

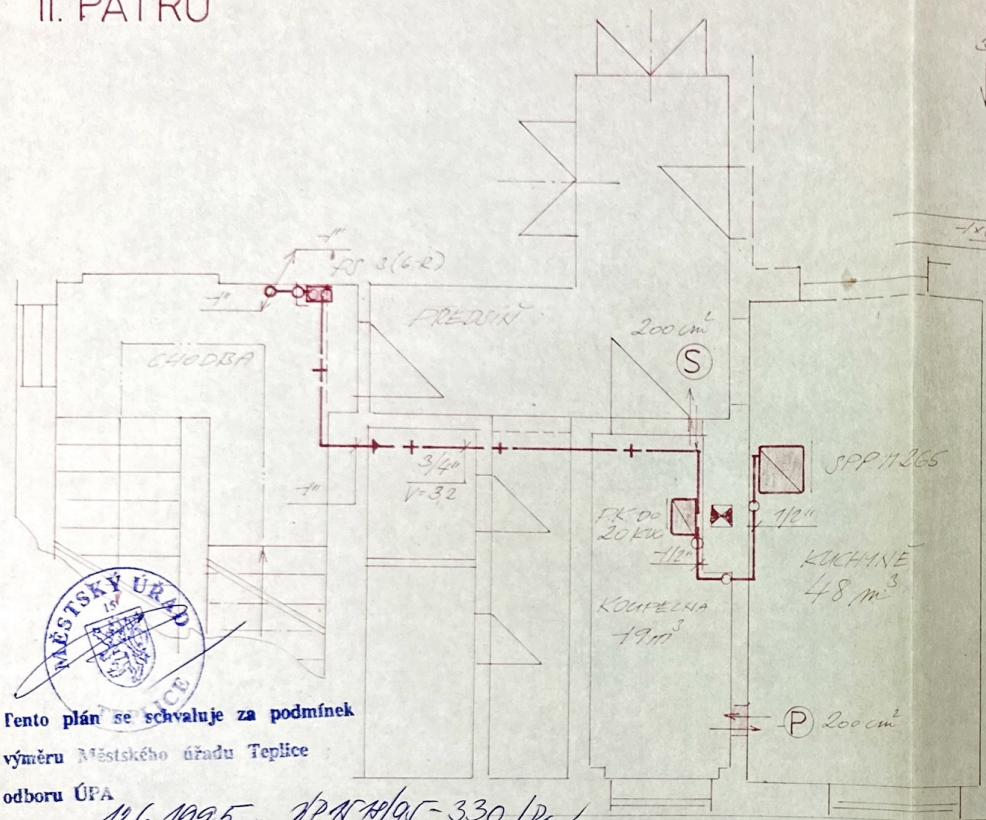

Tento plán se schvaluje za podmínek
výměru Městského úřadu Teplice
odboru ÚPA

ze dne 12.6.1995 č.j. 12/PN/ÚP-330/PK

MATERIÁL

PĚTRUBÍ 1/2" - 5 m
 3/4" - 6 m
 1" - 4 m
 PK DO 20kW - 1 ks
 KOMBÍ
 KOUŘOVOD Ø 110-110 x 4,5 m
 KOLENO 1" - 1 ks
 KAMINOVÁ VLOČKA Ø 110-110 x 5 m
 ÚZ GIACOMINI 3/4" - 1 ks
 1" - 1 ks
 (U PS ZAHNUT - (KAMINOVÁ)
 RTP 954 - 1 ks

IZOMETRIE

PK KOTEL DO 20kW
UP GIACOMINI 3/4"

SPP M 265 + RTP
UP GIACOMINI 1/2"
RTP 954 - 1/2"

SEVEROČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.
provoz střední
TEPLICE
-110-

LEGENDA

- KEM ROZVOD PLYNU SVAŽIT Z OCEL. TRUB.
MAT. H353.0 - VEDENÍ VE SPADU DO
PLYNOVODU A KE VYUŽITÍM.
- ODSOČKA 1/2" PRO SPP V KUCHYŇI NESMÍ
BÝT VEDENA POD VANOU.
- PKOTEL ODVĚTRAT DO VYUŽITÍKOVANÉHO
KAMINU
- PŘÍVOD SPAL. VZDUCHU PRO PK ZAJISTIT
PŘÍRŮČKOU U PODLAHY 200 cm²
BUĎ (S) NEBO (P)
- SPP - UBAVIT RTP - OKNO KUCHYŇE NESMÍ
BÝT UTEČNĚNO V DELCE MIN. 2 m.

Povolení SČP Teplice: č. 116/95 ze dne 24.3.95

Město	ICO:	13944201	SUNA PROJEKT
116/95			VYTAPEŇI - PLYN - REVIZE
			SUPKOVAČNACHA - TCE
			DENISOVA 732 - 20743
			P
			3/95
			224
			16/95
			150/
			11