

- S1 - Svrchní krytí drenáží
- pruhy široké 500mm z geotextilie geoNETEX M200
- S2 - Odtah drenáže
- HT odpadní trubka HTEM Ø125mm
- S3 - Protiradonová drenáž
- Celoperforovaná ohebná drenážní trubka z PVC-U DN 100
- S4 - Celoperforovaná ohebná drenážní trubka z PVC-U DN 150

Komponenty podle prvků			
ID prvku	Jméno		Tloušťka [mm]
SK01	Bel. 16/20 + Karisil 15x15x6		150
	Štěr. - frakce 16/32		200
	FILTEK 30		3
SK02	Náhlavná vstava dle tabulky místnosti		0
	Betonová mazanina		50
	DEKPERIMETER PV-NR 75		50
	DEKPERIMETER SD 150		140
	Betonová mazanina		60
SK03	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL		4
	DEKTEK PRO		1
	DEKWOOL G035 r		80
	DEKWOOL G035 r + KVH NSi hranol 80x80		80
	DEKPOL 122 PIR		0
SK04	TOPKOL AL 170 SPECIAL		0
	KVH NSi tal 60-40 mm		40
	profily CD, přímý závěs		40
	RGIPS Sadráknutá omítka protipožární deska R 1		40
	verbox extraClean active		2
	DEKATHER ELASTIK - VERTICE R131		5
SK05	EPS 70 F + Epitherm STR H		200
	verboxtherm technick		7
	DEKAPANEL D 81 F		81
	FERMACELL s TB hranou + sklovlátní pásik		13
	Jemný finální tmel FERMACELL		1
SK06	FERMACELL Jemný finální tmel		1
	FERMACELL s TB hranou + sklovlátní pásik		13
	DEKAPANEL D 81		81
SK06	plechová krytina LINEDEK		1
	DEKSTEN METAL II		8
	OSB EUROSTRONG 3 2500x85x4 NPS		22
	KVH NSi tal 60-40 mm		40
	DEKSTEN MULTI-PRO II		40
	palubka SM A/B klasík		24

POZNÁMKY

- Před zahájením výkopových prací stavebník dodavatel stavby/ stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí.
- Před zahájením prací se dodavatel stavby detailně seznámí se statickým posudkem a projektovou dokumentací stavby

- Po provedení výkopů převezme a zkontroluje základovou spáru odborně způsobilý geolog, převzetí bude provedeno zápisem do stavebního deníku.

-Bude provedeno odvětrání podloží pod základovou deskou, odsávací potrubí se uloží v mírném sklonu cca 2% od stoupacího odsávacího


potrubí tak, aby případný kondenzát mohl odvětrávat do drenážní vrstvy. Konec stoupacího odvětrávacího potrubí musí umožňovat dodatečné osazení ventilátoru.

K osazení ventilátoru musí dojít v případě nesplnění směrných hodnot koncentrace radonu v interiéru pobytových místností. Chod ventilátoru bude regulován

- Před betonáží základových pásů je nutno vložit do základové rýhy zemní pásky FeZn pro hromosvodné zařízení.


Budov vynechány prostory základy pro vedení kanalizace, vody atd... Ležatá kanalizace musí být položena před betonáží desek.

pred betonazí desky.



PROJEKTANT	MAREK VOLEMAN	DATUM	24.08.2021
VYPRACOVAL	MAREK VOLEMAN	STUPEN PD	DOS
		MÉRITKO	1:25, 1:50
ZAKÁZKA Vytvářba rodinného domu Parcelní číslo: 350/1 a 349/3, Katastrální území: Běhánky OBSAH Podrobný základů D 11.2			Číslo výkresu
OBJEDNATEL	ČÍSLO ZAKÁZKY ZČ-02-21		




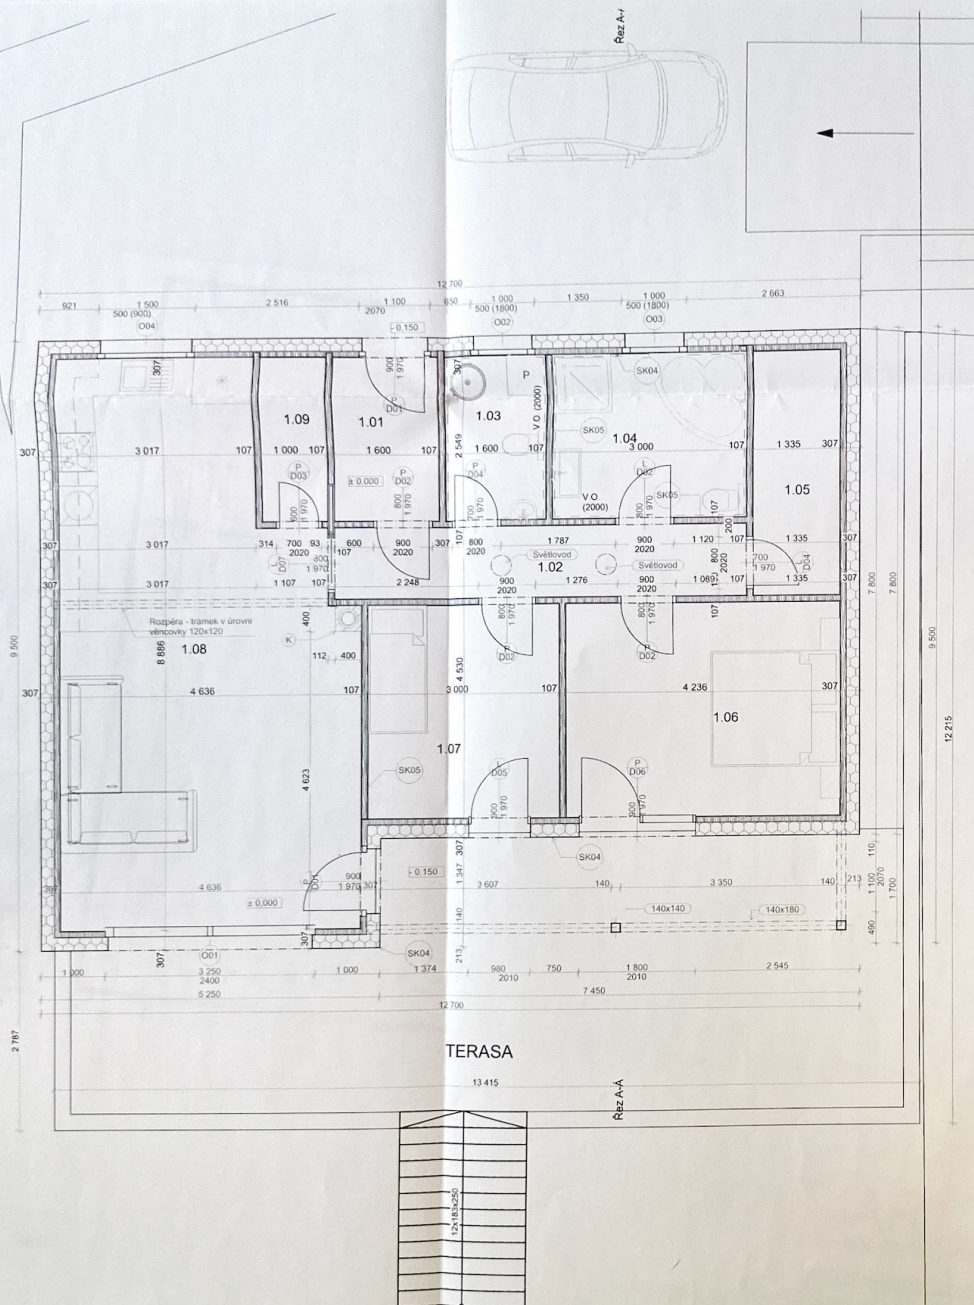


Tabuľka miestností 1.NP				
Č.	Názov miestnosti	Plocha (m ²)	Nákladná vrstva	Povrchová úprava zdi
1.01	Základ	4.08	Keramická dlažba	Omítka
1.02	Chodba	7.06	Laminát	Omítka
1.03	Technická miestnosť/Koupeľňa	4.08	Keramická dlažba	Omítka + obklad
1.04	Koupeľňa	7.64	Keramická dlažba	Omítka + obklad
1.05	Spalňa	5.01	Laminát	Omítka
1.06	Ložnica	14.08	Laminát	Omítka
1.07	Pokoje	9.97	Laminát	Omítka
1.08	Obytný pokoj + KK	36.28	Laminát	Omítka
1.09	Spiz	2.55	Keramická dlažba	Omítka
		90,74 m ²		

Komponenty podľa prvků		
ID prvku	Jméno	Tloušťka [mm]
SK01	Bet. 16/20 + Kariš 15x15x6	150
	Štěr - frakce 16/32	200
	FILTEK 300	3
SK02	Nákladná vrstva die tabuľky miestností	0
	Betonová mazanina	50
	DEKPERMETER PV-AR 75	50
	DEKPERMETER SD 150	140
	Betonová mazanina	60
SK03	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	4
	DEKTER PRO	1
	DEKWOOL G035 r	80
	DEKWOOL G035 r + KVH NSI hranci 80x80	80
	TOPPEK 022 PIR	80
	DEKPOL N AL 170 SPECIAL	0
	KVH NSI ľat 60x40 mm	40
	profily CD, prímy závla	40
	RIGIPS Sádrokartonová protipožární deska R	40
	weberpas extraClean active	2
SK04	DEK THERM ELASTIK + VERTEX R131	5
	EPS 70 F + Egotham STR H	200
	webertherm technik	7
	DEKAPANEL D 81 F	81
	FERMACELL s TB hranou + sklotextilní pás	13
	Jemný finální tmel FERMACELL	1
	FERMACELL Jemný finální tmel	1
SK05	FERMACELL s TB hranou + sklotextilní pás	13
	DEKAPANEL D 81	81
SK06	plechová krytina LINEDEK	1
	DEKTER METAL II	8
	OSB EUROSTRAND 3 2500x675 N-4PD	22
	KVH NSI ľat 60x40 mm	40
	DEKTER MULTI-PRO II	0
	palubka SM A/B klasik	24
SK07	Profil R-CD	27
	FERMACELL Powerspanel H2O + šrouby FER	13
	DEK THERM ELASTIK + VERTEX R131	5
	weberpas extraClean active	2
SK08	BAUMIT MosaikTop omítka	2
	Baumit StarContact + BAUMIT StarTex síťovina	5
	FIBRAN ETICS GF 1 300	120
	BAUMIT BauFix 2K lepidlo	10
	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	4
SK09	Betonová dlažba	30
	Štěr - frakce 4/8	50
	Štěr - frakce 16/32	150
	Štěrkořst - frakce 0/64	100
	Zemina - hůblina	100
SK10	BEST - KLASIKO 8 40mm + písek zásyrov	40
	drcené kamenné frakce 4-8	30
	drcené kamenné frakce 8-16	50
	hůblný štěrkořstový násyv	100
	FILTEK 300	3

KATJAR INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST	PROJEKTANT	MAREK VOLEMAN	DATUM	24.08.2021
	VYPRACOVAL	MAREK VOLEMAN	STUPEŇ PD	DOS
	ZAKÁZKA	Výstavba rodinného domu	MÉRITKO	1:1.150
		Parcelní číslo: 350/1 a 349/3, katastrální území: Běhánky		Číslo výkresu
	OBŠAH	Půdorys 1.NP		D.1.1.3
	OBJEDNATEL			ČÍSLO ZÁKAZKY
				ZČ-02-21

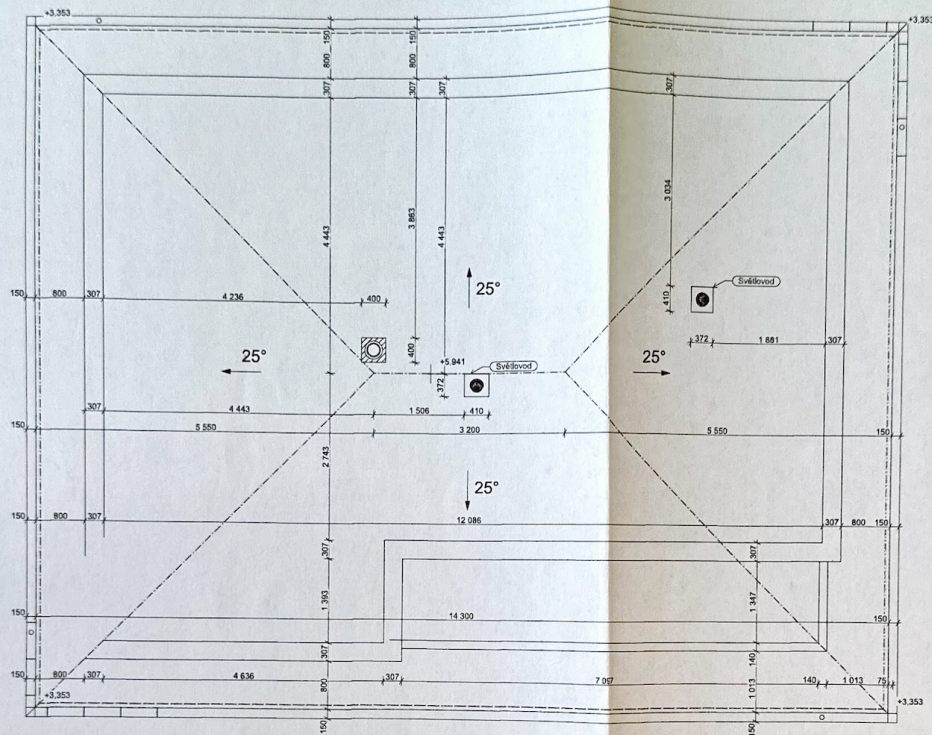


POZNÁMKA:
 DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVANA V ROZSAHU A PODROBNOSTECH
 PRO ÚČELY VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU A OHLASKY STAVBY,
 VÝROBNY, MONTÁŽNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ
 DODÁVKY STAVBY
 KRYTINA LINEDEK
 STŘEŠNÍ STŘECHY A SNĚHOVÉ ZÁBRANY
 DLE ČSN 73 1901
 - VAZNIČKOVÁ KONSTRUKCE BUDE NAVRŽENA
 DODÁVATELEM VAZNIČEK (JEDNÁ SE POUZE O
 SCHEMATICKÝ ZÁKRES)



KATJAR

PROJEKTANT	MAREK VOLEMAN			DATUM 28.07.2021
VYPRACOVAL	MAREK VOLEMAN			STUPEŇ PD DOS
				MĚŘITKO 1:75
ZAKÁZKA : Výstavba rodinného domu Parcelní číslo: 350/1 a 349/3, Katastrální území: Běhánky				Číslo výkresu D.1.1.5
OBSAH : Půdorys střechy				ČÍSLO ZAKÁZKY
OBJEDNATEL :				ZČ-02-21

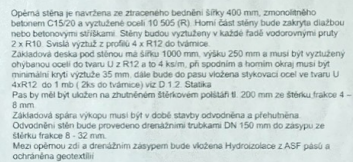


- S1 - Svrchní krycí drenáž
- pruhy široké 500mm z geotextilie geONETEX M200
S2 - Odtah drenáže
- HT odpadní trubka HTEM Ø125mm
S3 - Proti radonová drenáž
- Celoperforovaná ohebná drenážní trubka z PVC-U DN 100
S4 - Celoperforovaná ohebná drenážní trubka z PVC-U DN 150





POZNAMKY	FILTEK 300	3
– Při zahájení výkopových prací stavebník dodavatel stavby stavebník zajistí vyřízení věcných příslušenství sili. stavebního úřadu, aby bylo umožněno vykopávání základů a projektování, dokumentaci stavby – Po provedení výkopů přeměra a kontroloue základůvra spáru ochranné zpisobily geologii – Přezkoušení buce provedeno zápisem do stavebního deníku – Při provádění výkopů podloží pod základovými osovami, odstavci potrubí se uloží v minimál smáku cca 2% od státopácho odstavcho – Každá tak, aby příslušný kontrolní muž ovládal do dráhovni stavby. Konciz: slovaupcho odstavcho potrubí musí umožňovat dodatečné osazení ventilací – Každé ventilací musí dojti V případě neshody směrňch hodnot koncentrace rozptýlení v měření, požadovány mřnosť – Záznamy o měření koncentrací rozptýlení zhotoví technik buce regulován na základě měření koncentrace rozptýlení v interieru – Po dokončení základových pánví je nutno vložit do základové vrstvy desky pásiky FeZn pro chemosvazkové zařízení (viz projekt Elektro) – Budoj výkopové prostory základy pro vedení kanalizace, vody atd... Ležatka kanalizace musí být položena na vyčištěný desky		


před dokončení desky
 DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU A PODROBNOSTECH
 PRO ÚČELY UŽITÍHO SOUHLASU A OHLAŠKY STAVBY,
 VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ
 KRYTINA STAVBY
 KRYTINA LINEDEK
 ODVĚTRÁNÍ STŘECHY A SNĚHOVÉ ZABRANY
 DLE ČSN 73 1901
 - VAZNÍKOVÁ KONSTRUKCE BUDE NAVRŽENA
 DODAVATELEM VAZNÍKŮ (JEDNA SE POUZE O
 SCHEMATICKÝ ZÁKRES)



ID prvku	Komponenty podle prvku	
	Jméno	Tloušťka [mm]
SK01	Bet. 16/20 + Karisif 15x15d	150
	Štěr. - frakce 16/32	3
	FLETEK 300	200
SK02	Nátápná vrstva dle tabulky místnosti	0
	Betonová mazanina	50
	DEKPERIMER PV-NR 75	50
	DEKPERIMER SD 150	140
	Betonová mazanina	60
	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	4
SK03	DEKTEK PRO	1
	DEKWOOL G035 F	80
	DEKWOOL G035 F + KVN Nši hran 80-80	80
	TOPPEX 022 PIR	80
	DEKOFOL NAL 170 SPECIAL	0
	KVN Nši 60-60 40 mm	40
	CPD - plošný závlas	40
SK04	RIGIPS Šídlokortkonova potpřizlážní deska R	40
	webperas extraClean active	2
	FERRACELL ELASTIK + VERTEX R131	5
SK05	EPS 70 F + Elytherm S1R H	200
	webbottomer techník	7
	DEKAPANEL D 81 F	81
	FERRACELL + TB varuro + skotizntní pásk ...	13
	Jerny frálání tmei FERRACELL	1
	FERRACELL Jerny frálání tmei	1
SK06	FERRACELL + TB hranou + skotizntní pásk	13
	DEKAPANEL D 81	81
SK07	dekrová krytina LINEDEK	1
	DEKTERH METAL II	8
	KSV EUROSTRAND 3 2500x675 N-4PD	22
	OVB Nši 40-60 40 mm	40
	DEKTEK MULTI-PRO II	0
	palubka SM A/B klásk	24
SK08	Profil R-CD	27
	FERRACELL Powerpanel H2O + šrouby FER	13
	DEKTERH ELASTIK + VERTEX R131	5
	webperas extraClean active	2
SK09	BAUMIT MosakTop omítka	2
	Baumit StarContact + Baumit StarTex síťovina	2
	FIBRAN ETICS GF 1 300	120
	Baumit BituFa 2K lepidlo	10
	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	4
SK10	Betonová dlažba	30
	Štěr. - frakce 4/8	50
	Štěr. - frakce 16/32	150
	Štěr. - frakce 0/4	100
	Zemina - hutnláá	100
SK11	BEST - KLASIKOB II 40mm + písek závlasov	40
	drcené kaménko frakce 4-8	40
	drcené kaménko frakce 8-16	50
	hutnláá šídlokopyská závlas	100
	FLETEK 300	3

				PROJEKTANT	MARKÉ VOLEMAN	DATUM	24.08.2021	
				VYPRACOVAL	MARKÉ VOLEMAN	STUPEŇ PD	DOS	
						MÉRITKO	1:50	
KATJAR INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST				ZAKÁZKA: Vystavba rodinného domu Parcelní číslo: 350/1 a 349/3, Katastrální území: Běhánky			Číslo výkresu	D.1.16
				OBSAH: Roz			ČÍSLO ZAKÁZKY	
OBJEDNATEL								

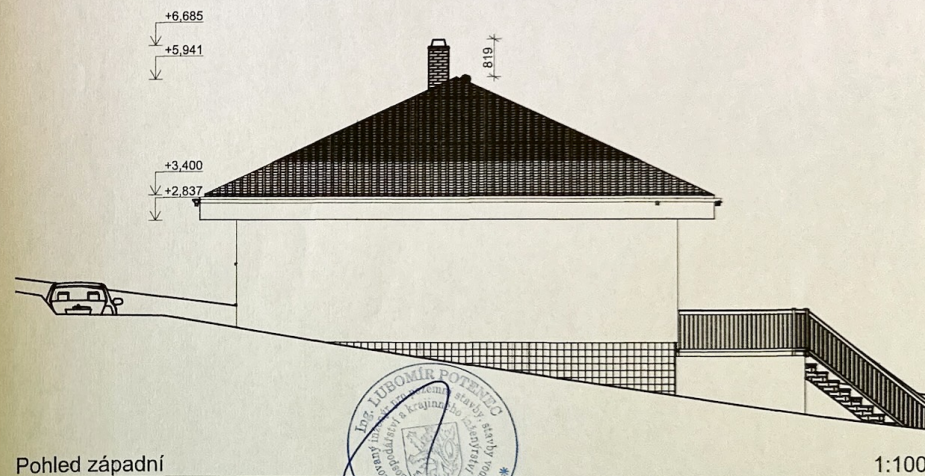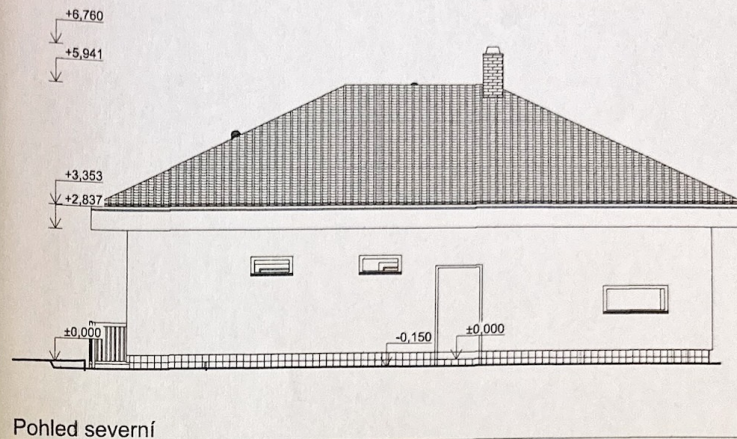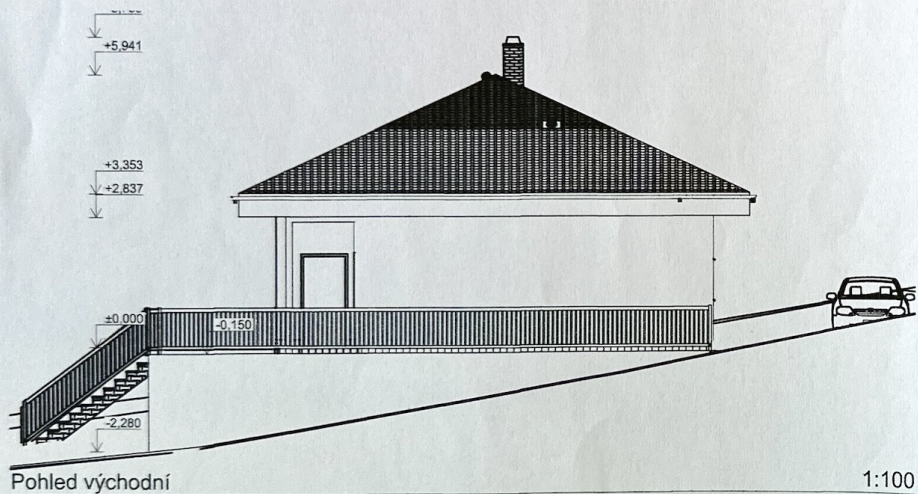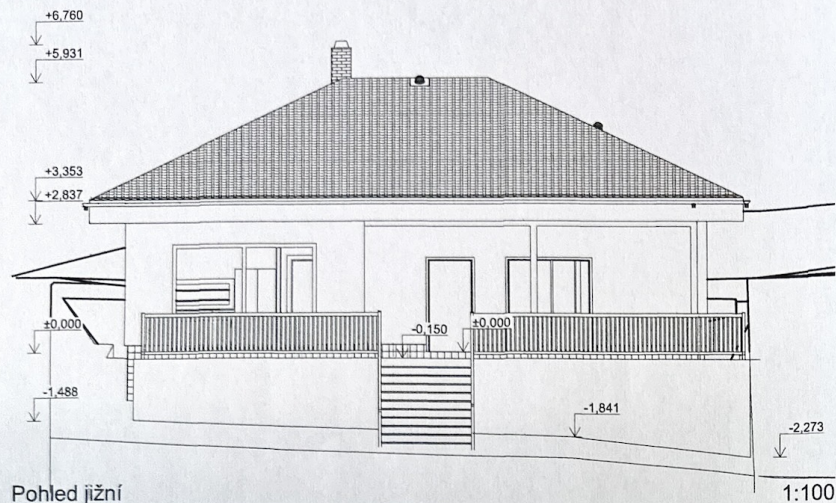

 KATJAR INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST	PROJEKTANT :	MAREK VOLEMAN	DATUM	28.07.2021	
	VYPRACOVAL	MAREK VOLEMAN	STUPEŇ PD	DOS	
	ZAKÁZKA : Výstavba rodinného domu Parcelní číslo: 350/1 a 349/3, Katastrální území: Běhánky			MĚŘITKO	1:100
	OBSAH : Pohledy			Číslo výkresu D.1.1.7	
OBJEDNATEL :			ČÍSLO ZAKÁZKY ZČ-02-21		